


Schemat podłączenia


1-fazowy 200VAC (ProNet-A5A ~ 04A) ⁽¹⁾

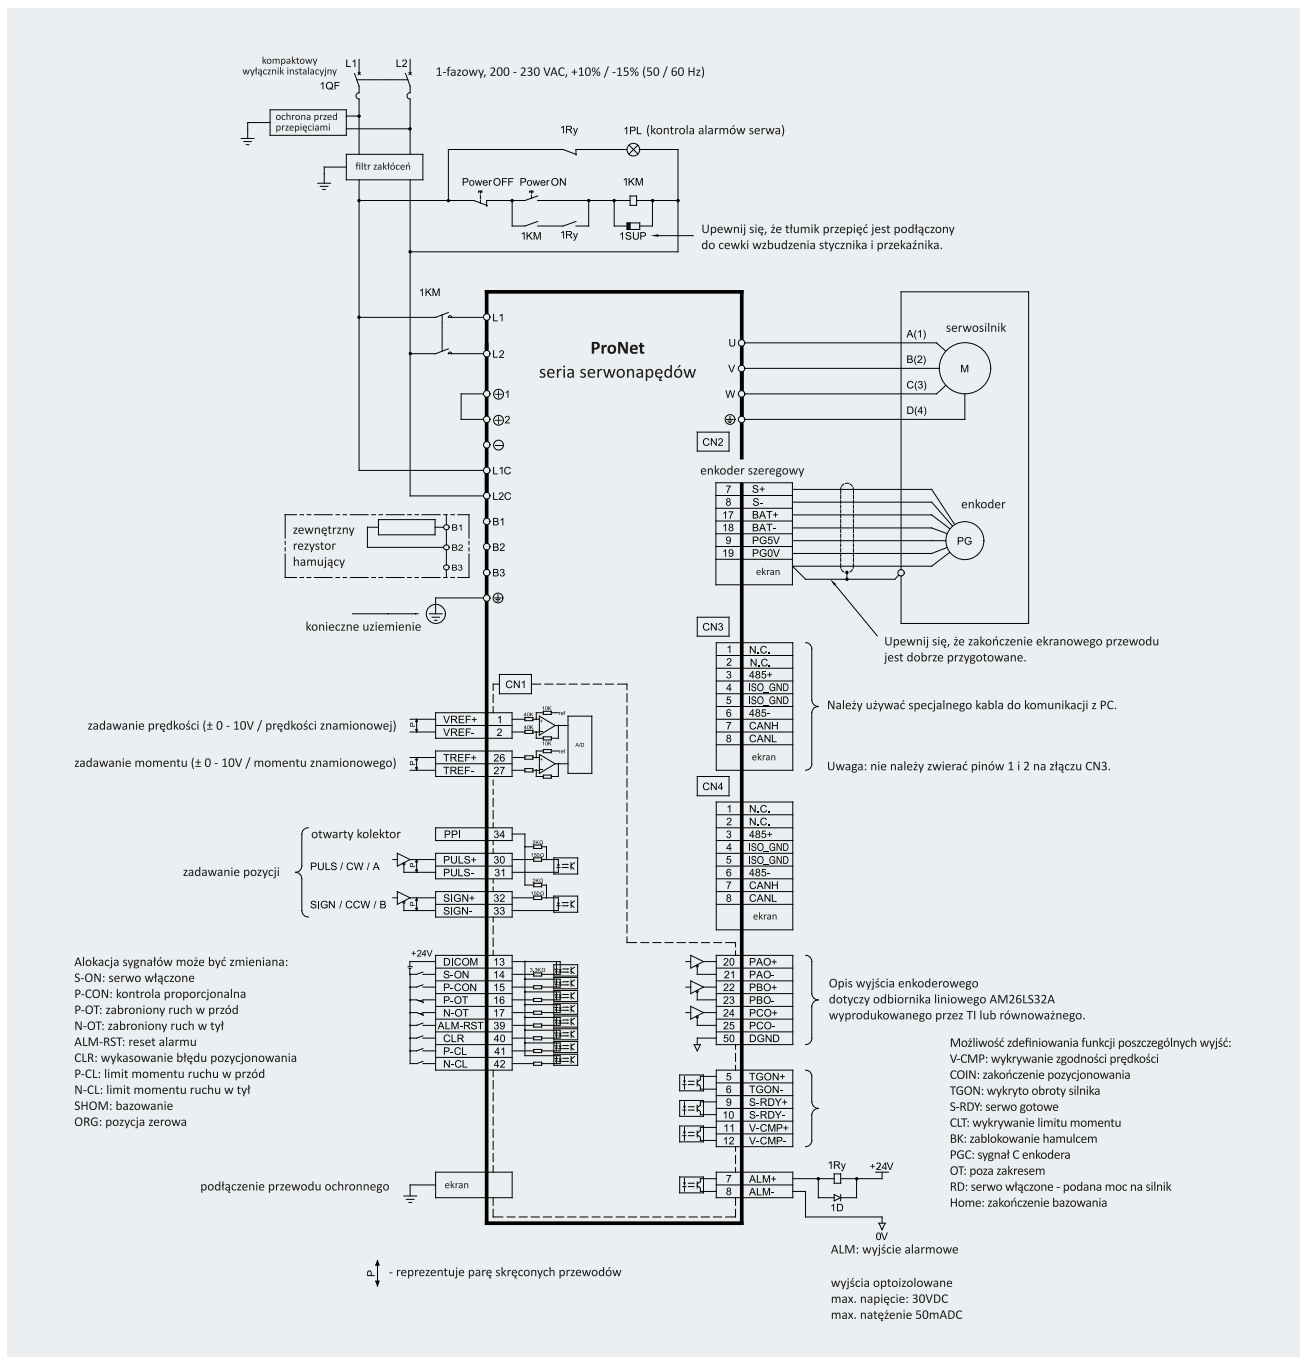

UWAGI:

1. Z wyłączeniem ProNet-02AEA-EC oraz ProNet-04AEA-EC.
2. Podłączenia L1, L2 i L1C, L2C w serwonapędzie ProNet-A5A~04A różni się od podłączeń w innych serwonapędach z serii ProNet.
3. Zewnętrzny rezystor hamujący dla ProNet-A5A~04A jest zapewniany na życzenie klienta, polecany jest model ASQ60W50ΩKGO.
4. W serwonapędach ProNet-A5A~04A należy zmienić parametr Pn521 z „1” na „0” podczas używania zewnętrznego rezystora hamującego.

3-fazowy 400VAC (ProNet-10D ~ 70D) ⁽¹⁾

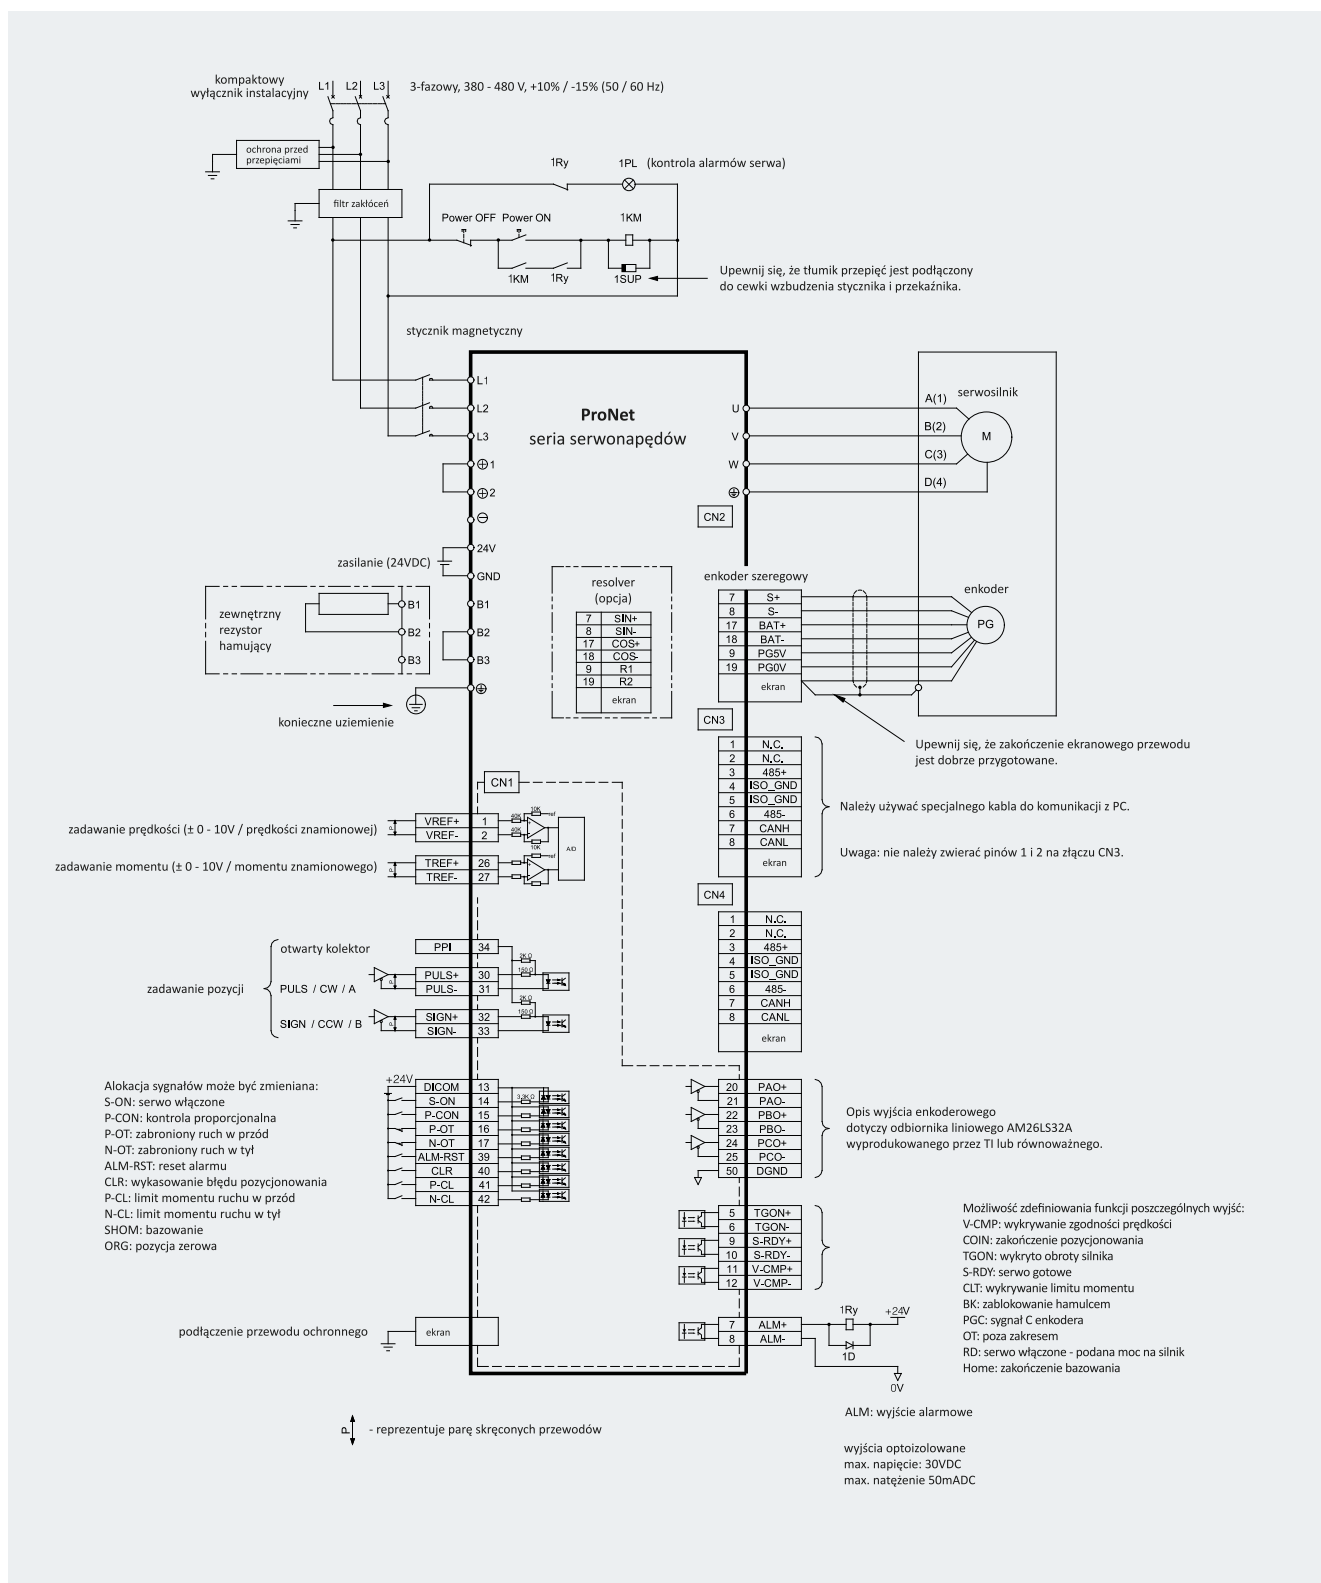


UWAGI:

1. Z wyłączeniem ProNet-10DEA-EC ~ ProNet-70DEA-EC.

Schemat podłączenia

1-fazowy 200VAC (ProNet-E-A5A ~ 04A)

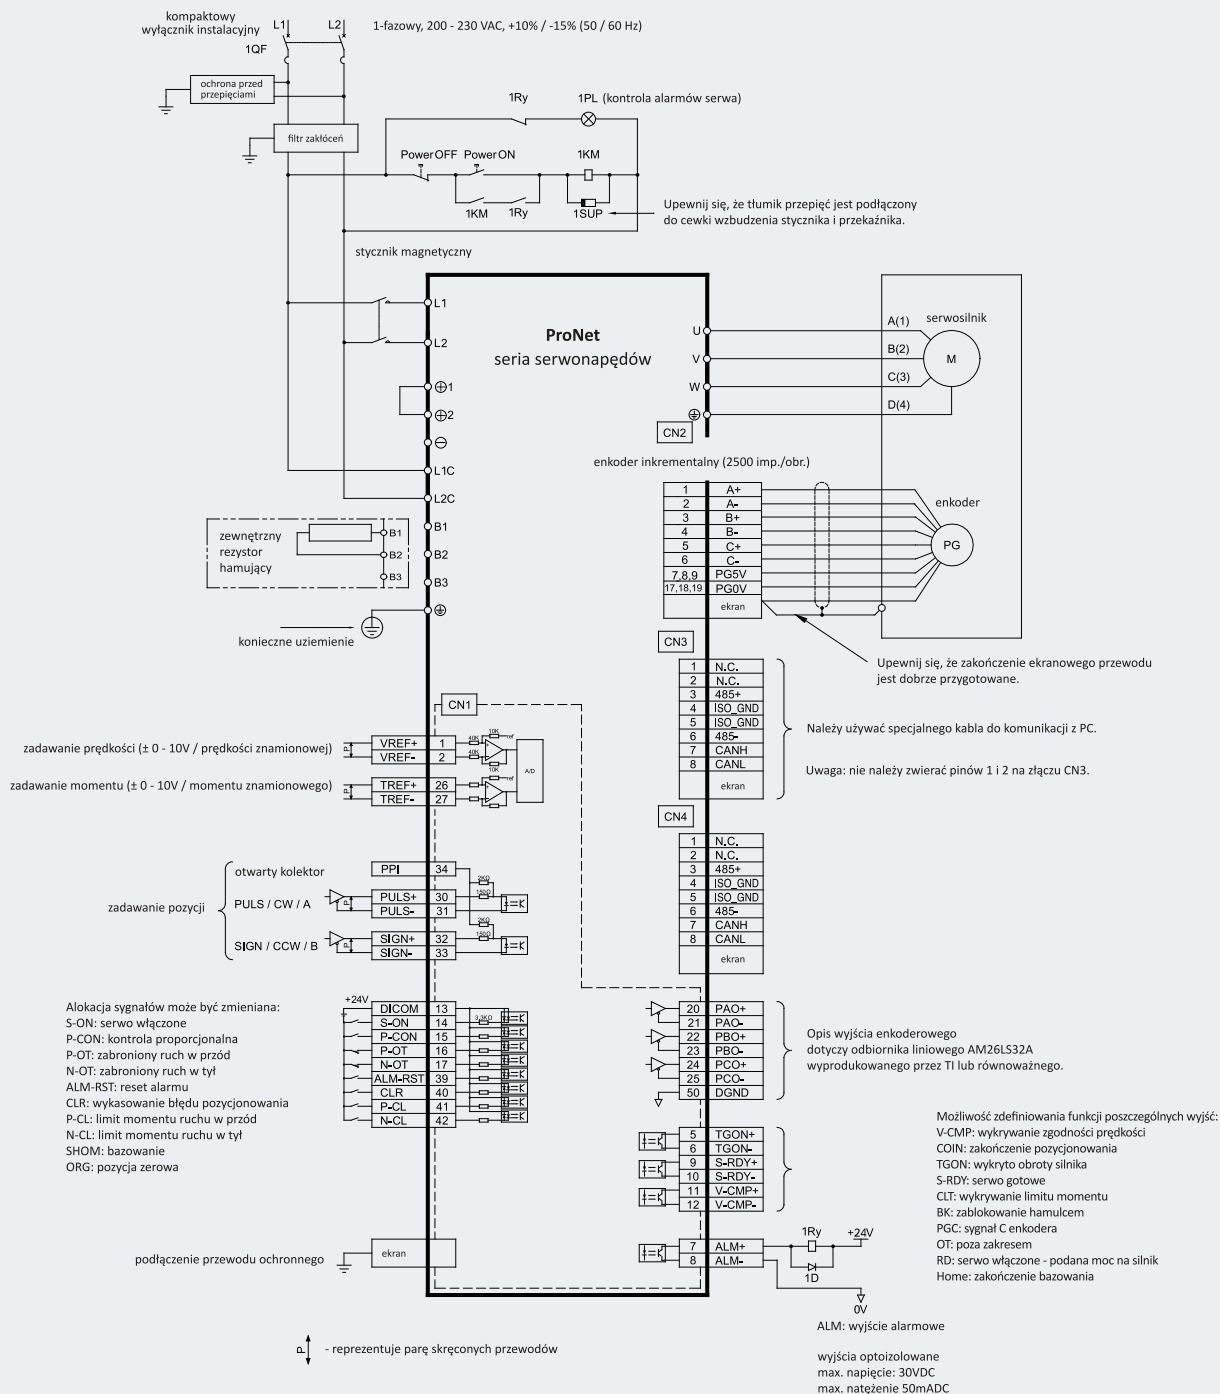

UWAGI:

1. Podłączenia L1, L2 i L1C, L2C w serwonapędzie ProNet-A5A~04A różnią się od podłączeń w innych serwonapędach z serii ProNet.
2. Zewnętrzny rezystor hamujący dla ProNet-A5A~04A jest zapewniany na życzenie klienta, polecany jest model ASQ60W50ΩKGO.
3. W serwonapędach ProNet-A5A~04A należy zmienić parametr Pn521 z „1” na „0” podczas używania zewnętrznego rezystora hamującego.

3-fazowy 400VAC (ProNet-E-10D ~ 50D)

